

消防署からのお知らせ


熱中症を予防しましょう!



熱中症とは?

室温や気温が高い中で、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、ひどいときには、けいれんや意識の異常など、様々な障害を起こす症状のことです。

家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、体から熱が逃げにくく熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。

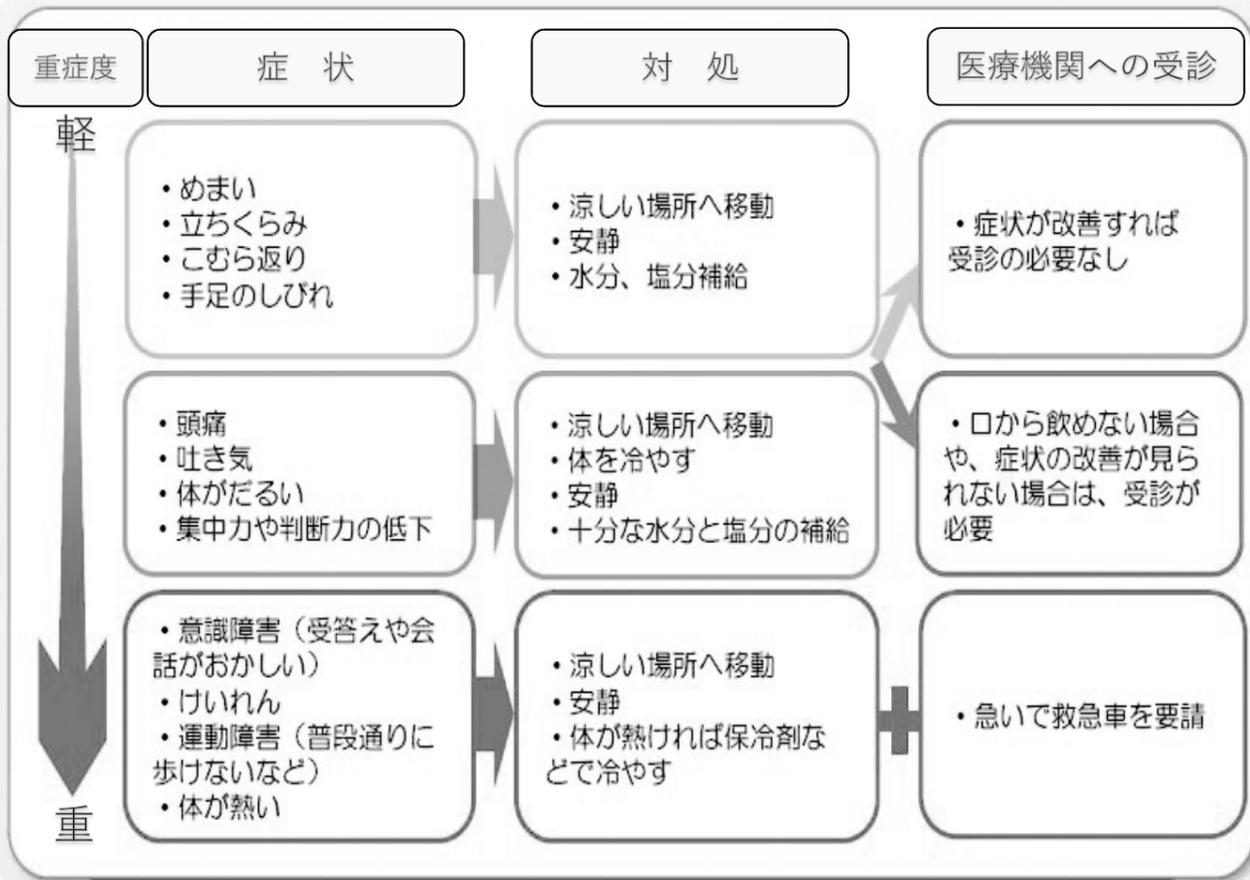

住宅用火災警報器設置促進に係る全戸訪問について

福島県内では住宅用火災警報器が未設置の住宅における火災によって多数の死者が発生しており、管内においても同様の火災発生が危惧されております。住宅火災による死者が発生しない安全な地域となるよう、双葉郡内に居住されている世帯を対象として、住宅用火災警報器の設置促進することを目的とし、全戸訪問を実施しております。

ご理解とご協力
をお願いします!



火事と救急は119番

浪江消防署

富岡消防署

☎0240-34-4111 ☎0240-22-2119



浄水場を見学してみませんか?

双葉地方水道企業団では、『どのようにして安全な水道水が作られているか』を皆さんに直接ご覧いただき、水道水の安全・安心を再確認していただくことを目的に、浄水場の見学を随時受け付けています。

ご家族やお友達同士、学校・企業など、どのようなグループでもOKです!まずは、お電話にてご相談ください。

見学のご相談・お申し込みは 双葉地方水道企業団 総務課 総務係 ☎0240-25-5315 まで

水道水中における放射性物質のモニタリング結果

■採水場所：小滝浄水場 ■水源：大船水源（表流水）

採水年月日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2019/6/1	不検出	不検出	不検出
2019/6/2			
2019/6/30			

※いずれの検体も、6月30日時点で放射性物質は不検出です。
※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。
※現在、広野町内の水道水は、小滝浄水場および小山浄水場より給水しております。

■採水場所：小山浄水場 ■水源：木戸川（ダム放流水）

採水年月日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
2019/6/1	不検出	不検出	不検出
2019/6/2			
2019/6/30			

測定機関：双葉地方水道企業団
分析装置：ゲルマニウム半導体検出器
検査頻度：毎日
測定方法：水道水等の放射能測定マニュアル（厚生労働省）

《参考》検査日現在の目標値

(単位:Bq/kg)

	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	-	10	10

※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、国に平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、規制の対象から除外されました。

蛇口における水道水中の放射性物質モニタリング検査について

双葉地方水道企業団では、安心して水道水をお使いいただくために、ご家庭の蛇口から出る水道水の放射性物質検査を実施しております。
申込期間は、令和2年(2020年)2月28日(金)までとなっております。
検査を希望される方は、右の方法により検査受託事業者へお申込みください。
お申し込みには、令和元年6月広報に同封した専用の申込用紙（チラシ）が必要です。
紛失等の場合は、双葉地方水道企業団のホームページからプリントアウト可能です。ぜひ、ご利用ください!
(連絡先：施設課浄水係 ☎0240-25-5341)

《お申込み方法》

- 検査受託事業者：(株)江東微生物研究所 環境衛生事業部いわき
- ①郵送の場合
〒970-1144 福島県いわき市好間工業団地4-18
- ②FAXの場合 FAX番号：0246-36-7142

2019年度 水道修理当番表

【緊急時連絡先】 双葉地方水道企業団 ☎0240-25-5315

業者名	年月	2019年8月	2019年9月
北陽管工(有)	☎0240-27-3419	12日・13日・18日	2日～8日・23日～29日
(有)山忠設備工業	☎0240-27-3311	5日～11日・16日・17日 26日～31日	1日・16日～22日
(有)吉田鉄工所	☎0240-27-3241	1日～4日・14日・15日 19日～25日	9日～15日・30日

問い合わせ 双葉地方水道企業団

〒979-0515 福島県双葉郡楢葉町大字上小崎字小山6-2
☎0240-25-5315 (代表) ☎0240-25-5385
E-mail: soumu@f-mizu.jp