



放射線相談室だより113号


令和6年5月24日

1

土壌の測定について

放射線相談室では、町内36カ所で土壌を採取し、その放射能を測定しています。今回はどうだったのでしょうか。

2023年11月 土壌中の放射性セシウム濃度
(セシウム134、セシウム137の合計)

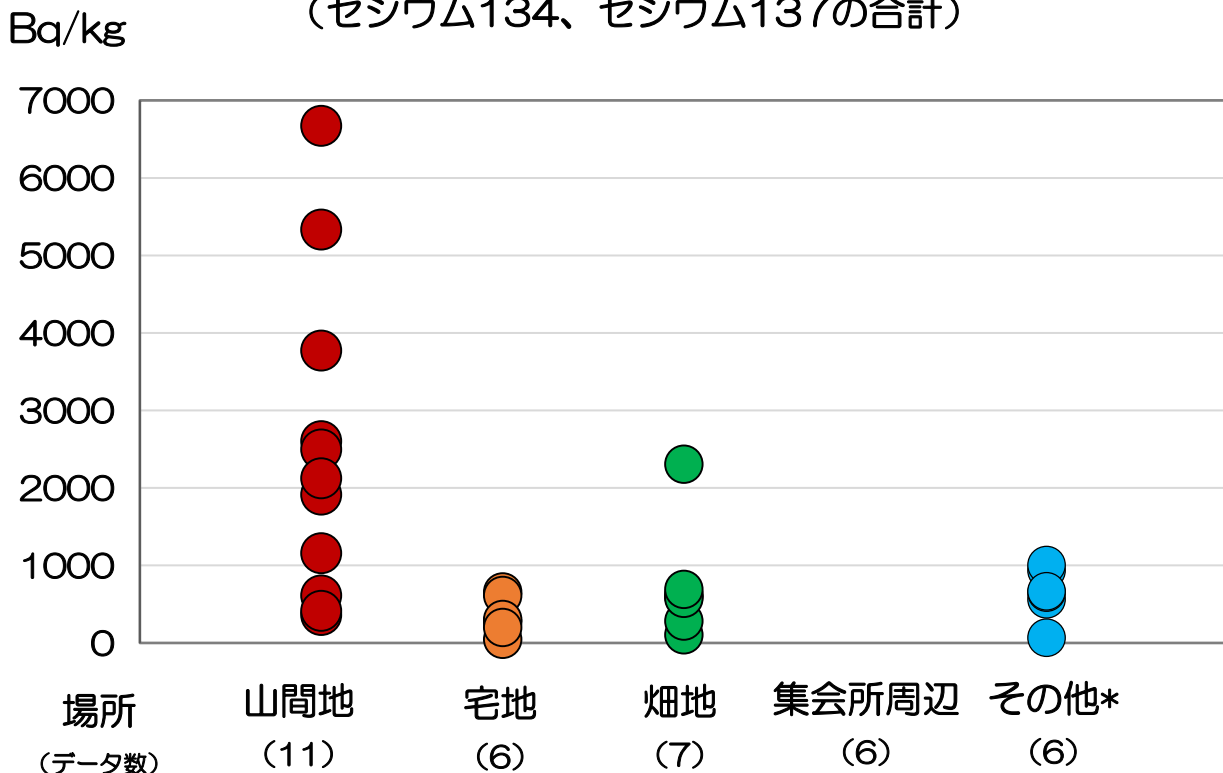

※その他：モニタリングポスト周辺など

毎回、同じポイントでの土壌採取を心がけていますが、多少の採取ポイントのずれにより、数値が変化する事がありますが、除染後の宅地では大きな変化が見られなくなりました。

今後も継続して結果をお知らせいたします。

食品のモニタリング結果総括表

(令和6年4月実施分)

【基準値】: 一般食品 100Bq/kg 牛乳・乳幼児製品 50Bq/kg 飲料水 10Bq/kg

規制のない食品	検査数	基準値未満	基準値以上	備考 (基準値以上の品目)
野菜	—	—	—	
根菜・芋類	—	—	—	
山菜・きのこ	12	11	1	ワラビ
果物	—	—	—	
加工食品	—	—	—	
その他(肉類など)	—	—	—	
総検査数	12	11	1	

食品モニタリング結果の詳細については、公民館1階の放射能簡易分析センターと放射線相談室に置くほか、広野町ホームページに掲載しますのでご利用下さい。

右のQRコードを読み取ったあと、暮らしの情報→復旧・復興→放射線量・除染関連→食品のモニタリング結果をクリックしていただくと見ることができます。



場 所 公民館1階 放射能簡易分析センター
曜 日 月曜日、水曜日、木曜日（祝日を除く）
受付時間 午後1時～午後5時まで

広野町各地区の空間線量率

令和6年5月16日13時30分現在(天候:曇)の町内各地区代表的な個所のモニタリングポストの数値をお知らせします。

測定箇所	空間線量率(μ Sv/h)	測定箇所	空間線量率(μ Sv/h)
広野小学校	0.09	小滝平浄水場 ^{注1}	0.06
広野中学校	0.08	広野町役場	0.06
広洋台地区集会所	0.08	高速バス利用者駐車場	0.13
二ツ沼公園 ^{注1}	0.07	北沢複合交差点	0.13
長畑地区集会所	0.11	県道広野～小高線沿	0.12
ひろのてらす前※	0.07	東町産業団地※	0.07

注1 ニツ沼公園、小滝平浄水場のモニタリングポストは現地ではnGy/h(ナノグレイ毎時)で表示されていますが、 μ Sv/h(マイクロシーベルト毎時)に換算して掲載しています。

原子力規制委員会 放射線モニタリング情報共有・公表システムより <https://www.erms.nsr.go.jp/nra-ramis-webg/>

※広野町で独自に設置しているモニタリングポスト

発行者

広野町健康福祉課放射線健康相談係 0240-27-2113