

水道水中における放射性物質のモニタリング結果

1. 測定機関 双葉地方水道企業団
2. 分析装置 ゲルマニウム半導体検出器
3. 検査頻度 毎日
4. 測定方法 水道水などの放射能測定マニュアル（厚生労働省）
5. 検査結果 令和6年12月1日～令和6年12月31日分（毎日採水、毎日検査）

採水場所	水 源	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
小滝平浄水場	大船水源（表流水）	不検出	不検出	不検出
小山浄水場	木戸川（ダム放流水）	不検出	不検出	不検出

※いずれの検体も、12月31日時点で放射性物質は不検出です。※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小値（1Bq/kg）未満であることを示しています。※現在、広野町内の水道水は、小滝平浄水場および小山浄水場より給水しています。


《参考》検査日現在の目標値

（単位：Bq/kg）※これまで暫定規制値が設定されていた放射性ヨウ素については、半減期が短く、平成23年7月15日以降の検出報告がないことから、国の規制の対象から除外されました。

食品衛生法の規定に基づく新たな基準による目標値	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	—	10	

凍結防止の お願い

気温が氷点下を下回ると、水道管や水道メーターが凍結して破損する恐れがあります。水道管は毛布などで包みビニールテープで固定し、メーターボックス内には布切れなどを入れたビニール袋を詰めるなど、早めの凍結防止準備をお願いします。



水道修理工番表

業 者 名	令和7年2月	令和7年3月
北 陽 管 工 (有) ☎0240-27-3419	10日～16日	3日～9日、24日～30日
(有)吉田鉄工所 ☎0240-27-3241	1日・2日、17日～23日	10日～16日、31日
(有)山忠設備工業 ☎0240-27-3311	3日～9日、24日～28日	1日・2日、17日～23日

問 **双葉地方水道企業団** ☎979-0515 福島県双葉郡榎葉町大字上小滝字小山6-2
☎0240-25-5315（代表） ☎0240-25-5385
E-mail : soumu@f-mizu.jp

広野町内ごみ収集カレンダー

February 2月							March 3月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
						1	2	3 可燃	4 可燃	5 可燃	6 可燃	7	8 1/8
9	10 可燃	11 可燃	12 カン	13 可燃	14	15	16	17 可燃	18 可燃	19 ビン	20 可燃	21	22
23	24 可燃	25 可燃	26	27 可燃	28		29	30	31 可燃				


ごみステーション周りの汚れが大変目立ちます。ごみを出す場合は「ごみと資源の分け方・出し方」を確認し、指定ごみ袋に分別して、収集日当日に自宅近くのごみステーションボックス内に出してください。

住宅火災を予防しましょう！

冬季に入り、家の中の乾燥も進み、住宅火災が起きやすい状況となっています。電気配線等のコード、プラグ、コンセントについて、もう一度確認しましょう。


電気配線等の火災を防ぐには！

- ・使用していないプラグは抜いておきましょう。
- ・プラグやコンセントは定期的に掃除しましょう。
- ・テーブルタップは、決められた容量内で使用しましょう。
- ・コードを束ねての使用はやめましょう。
- ・コードが家具等の下敷きにならないようにしましょう。

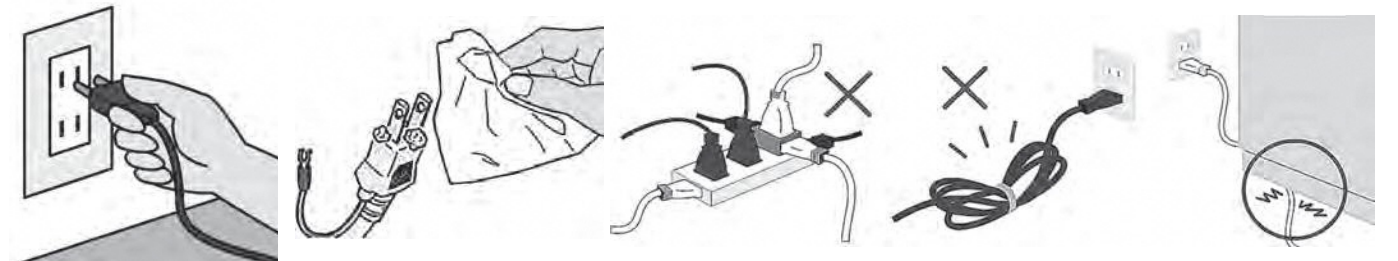

命を守るため住宅用火災警報器の設置と維持管理をしましょう！

- ・定期的に点検をお願いします。設置から10年を経過している場合は、電池切れや故障が考えられますので、取替えをお願いします。
- ・消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
不適正な価格詐欺や訪問販売には注意しましょう。

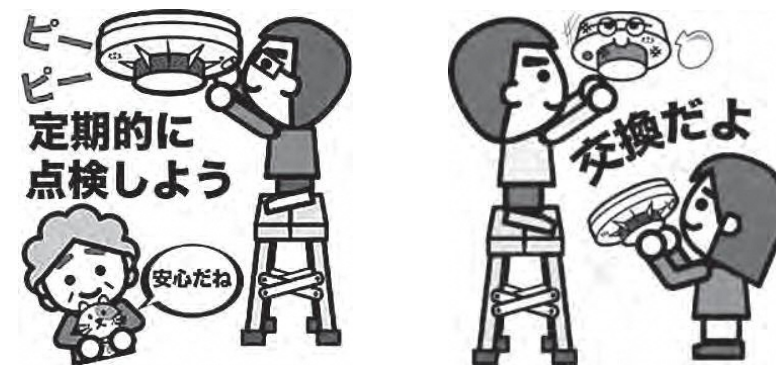

- ・正常な場合
「ピーピーピー」、「ピーピーピー火事です」、「正常です」など
※警報音はメーカーや製品により異なります。
- ・電池切れの場合
「ピッ… ピッ…」
- ・故障の場合
「ピッピッピッ… ピッピッピッ…」



火災と救急は
119番



富岡消防署 ☎0240-22-2119 浪江消防署 ☎0240-34-4111
榎葉分署 ☎0240-25-2119 葛尾出張所 ☎0240-29-2119
川内出張所 ☎0240-38-2119